



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73У ИНН: 5321205680
ТЕЛЕФОН: +7 (812) 209-90-91 E-MAIL: info@kit-electro.ru www.kit-electro.ru
КПП: 532101001 ОГРН: 1215300000893 ОКПО: 47205784

РЕКОМЕНДАЦИИ по монтажу датчиков волоконно-оптических (ВОД-Т и ВОД-П) к устройству микропроцессорному защиты от дуговых замыканий КИТ-ЗДЗ

Данные рекомендации уточняют порядок действий при монтаже коннекторов волоконно-оптических датчиков (далее – ВОД) к устройству микропроцессорному защиты от дуговых замыканий КИТ-ЗДЗ и являются дополнением к требованиям указанных в п.п. 2.2.3. «Установка и подключение устройства» Руководства по эксплуатации ТРБН.421453.001 РЭ «Комплекс КИТ-ЗДЗ».

1. С помощью крестовой отвертки ослабить момент прижатия стопорной планки или удалить стопорную планку, на время монтажа коннекторов ВОД, тем самым обеспечив свободное подключение коннекторов ВОД к приемной части приёмопередатчика оптического устройства КИТ-ЗДЗ.

2. При подключении коннектора ВОД к приёмопередатчику оптическому необходимо: нажать пальцами рук на рычаг фиксатора коннектора ВОД, вставить коннектор ВОД до упора в соответствующее гнездо приёмопередатчика оптического, а затем отпустить рычаг фиксатора коннектора ВОД, тем самым обеспечив защёлкивание и надёжную фиксацию коннектора ВОД в приёмопередатчике оптическом (см. Рисунок 1).

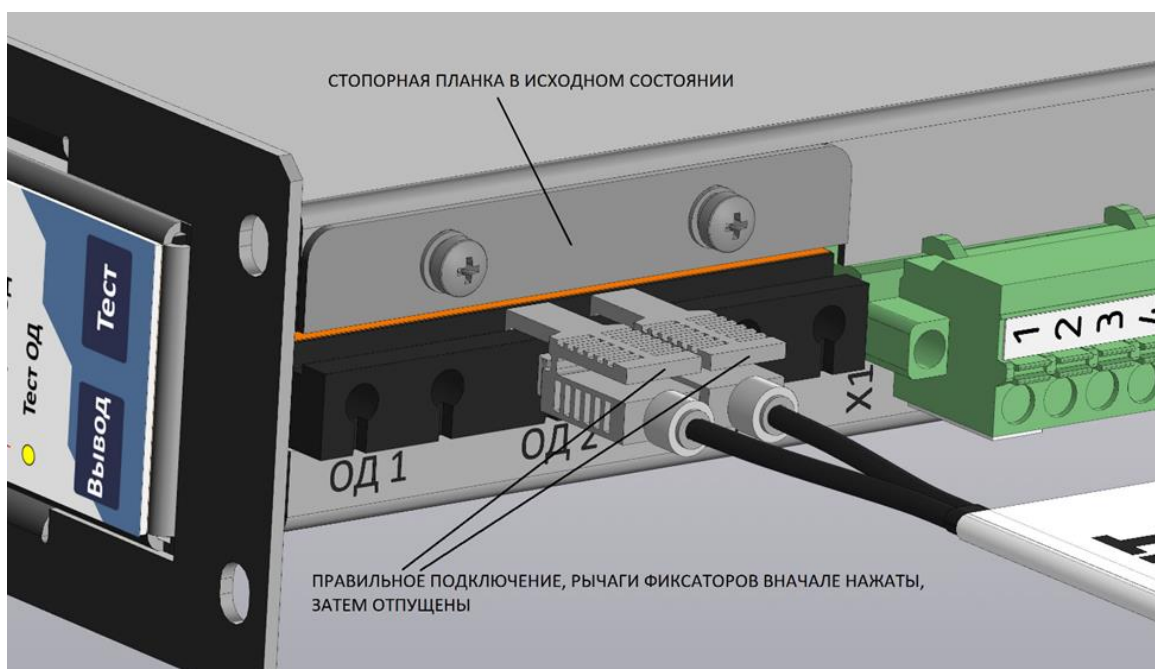


Рисунок 1. Правильное подключение ВОД.

Неправильное подключение коннекторов ВОД представлено на Рисунке 2.

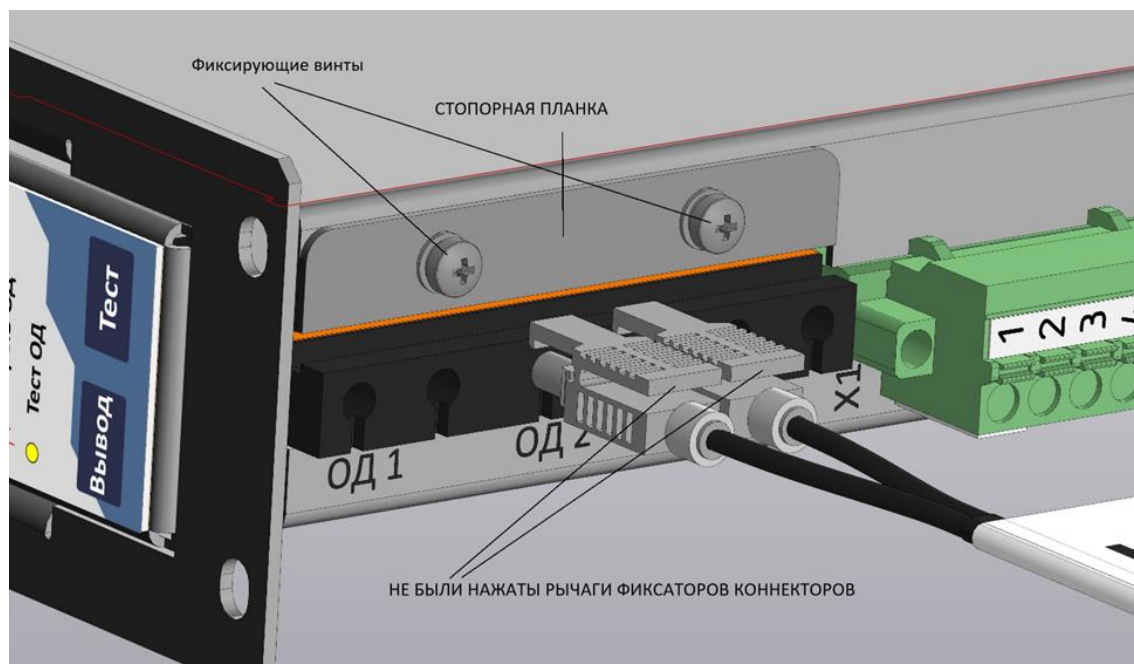


Рисунок 2. Неправильное подключение ВОД.

3. После подключения коннекторов ВОД к устройству КИТ-ЗДЗ необходимо смонтировать стопорную планку в исходное положение и придвинуть ее к коннекторам ВОД. Обеспечив прижим боковой гранью стопорной планки фиксаторов коннекторов ВОД к приёмопередатчику оптическому устройству КИТ-ЗДЗ необходимо затянуть крепежные винты (см. Рисунок 3).

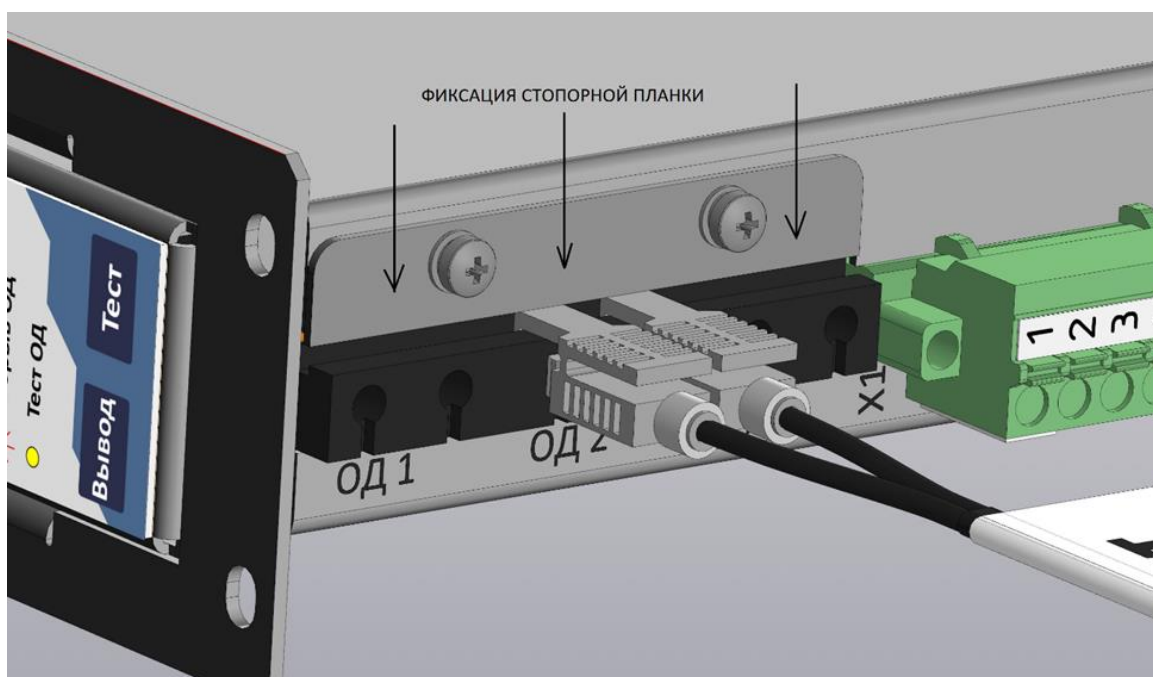


Рисунок 3. Фиксация стопорной планки после подключения коннекторов.

Специалисты сервисной службы ООО «НПП «КИТ» готовы оказать необходимую оперативную техническую помощь по вопросам наладки и ввода в эксплуатацию комплекса КИТ-ЗДЗ по телефону – 8 (812) 209-90-91.